


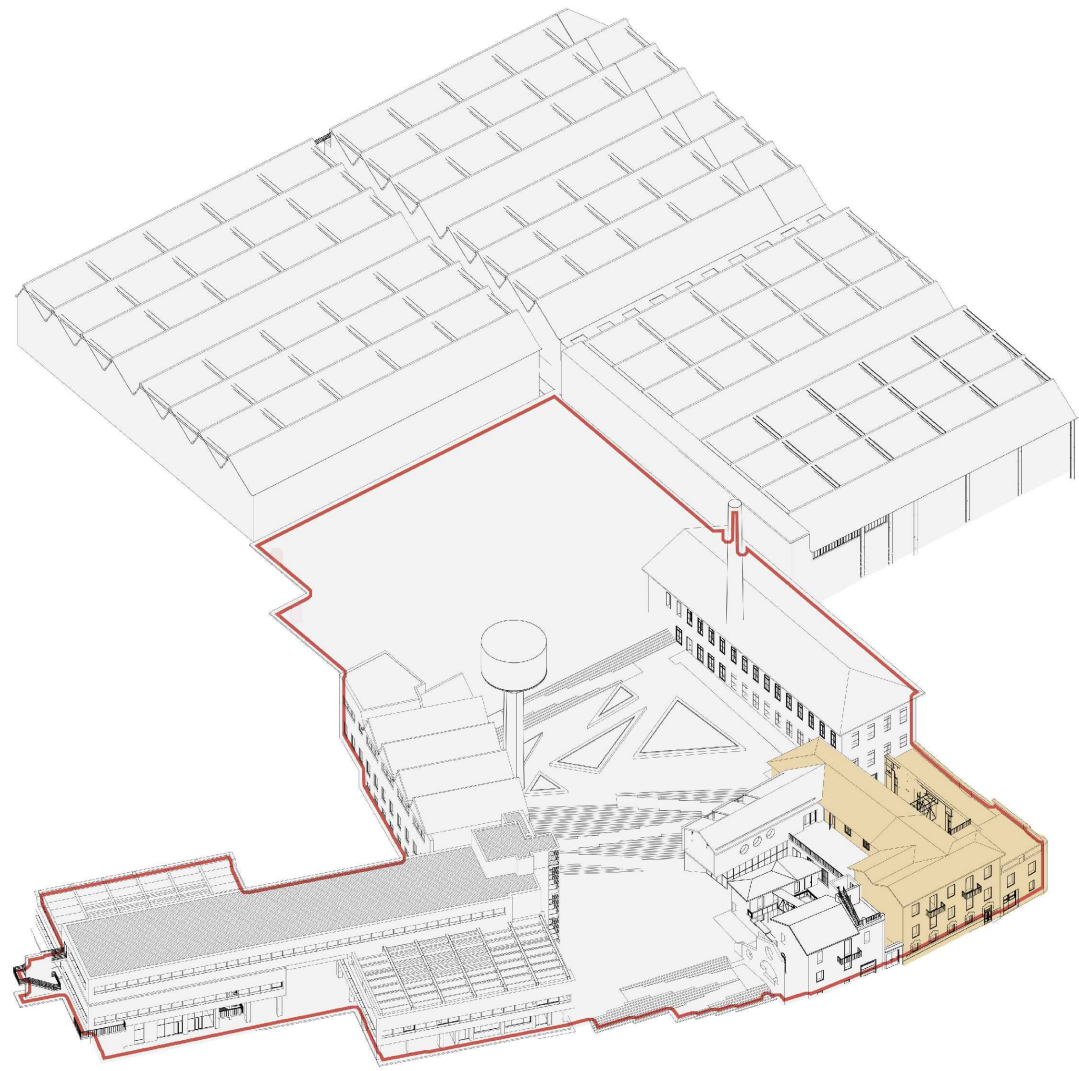

LEGENDA

- IMPIANTO ACQUA REFRIGERATA
DORSALI ALIMENTAZIONE
Tubazioni M-R (2 tubi)
- IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE STAGIONALE
DORSALI ALIMENTAZIONE
Tubazioni M-R (2 tubi)
- IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE STAGIONALE
ALIMENTAZIONE VENTILCONV. / BATTERIE FREDDO UTA
Tubazioni M-R (2 tubi)
- IMPIANTO RISCALDAMENTO
DORSALI ALIMENTAZIONE
Tubazione M-R (2 tubi)
- IMPIANTO RISCALDAMENTO
ALIMENTAZIONE RADIATORI / BATTERIE CALDO UTA
Tubazioni M-R (2 tubi)
- DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE FREDDA
DORSALE ALIMENTAZIONE
- IMPIANTO IDRICO - SANITARIO
ALIMENTAZIONE COLLETTORI PRINCIPALI DI ZONA
Tubazioni - acqua fredda
- acqua calda
- ricircolo
- IMPIANTO IDRICO - SANITARIO
ALIMENTAZIONE TERMINALI D'UTENZA
- acqua fredda
- acqua calda (ove richiesta)
- TERMO-ARREDO CON INTEGRAZIONE ELETTRICA
Circuito riscaldamento
- COLLETTORE IMPIANTO IDRICO
SANITARIO
- COLLETTORE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA / INVERNALE
- COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Circuito radiatori
- ○ SALITA / DISCESA TUBAZIONI
- UNITÀ INTERNA DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA / INVERNALE
TIPO VENTILCONVETTORE A MOBILETTO, A VISTA
- UNITÀ INTERNA DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA / INVERNALE
CANALIZZABILE, DA INCASSO IN CONTROLLO SOFFITTO
- BOILER ELETTRICO

NOTA: tutte le tubazioni dovranno essere dotate di rivestimento isolante ai sensi DPR 412/93

LEGENDA

- POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA MONOBLOCCO AD ALTA TEMPERATURA ELETTRICA, AD ALTA EFFICIENZA, ALIMENTAZIONE TRIFASE, CON COMPRESSORE ROTATIVO SCROLL, TEMPERATURE DELL'ACQUA IN USCITA FINO A 60-65°C, POTENZA TERMICA RESA 300kW.

	artom & zanotti architetti associati via vanchiglia 9 10124 torino tel. 011 / 817.41.70 e-mail : studio@artomzanotti.it www.artomzanotti.it	
	Data: Aprile 2023 CIG: 9408757FE2 Lotto A 1° Stralcio	IM_DI_200
	Denominazione: Piani Urbani Integrati - MSC2 - Investimento 2.2 Progetto di Fattibilità Tecnico Economica P.F.T.E DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRONICO SCHEMA PLANIMETRICO PIANO SEMINTERATO	
Il Progettista: Arch. Carlo Italo Zanotti Col. cl. Monika Makowiczanko Consulenti Ing. Renato Barra, strutture Sara Avellaneda Luca Corongiu, impianti meccanici e antincendio Enrico Guioi, impianti elettrici e fotovoltaici		
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Umberto Allasia Firma:		

